


Schema centrale termica:

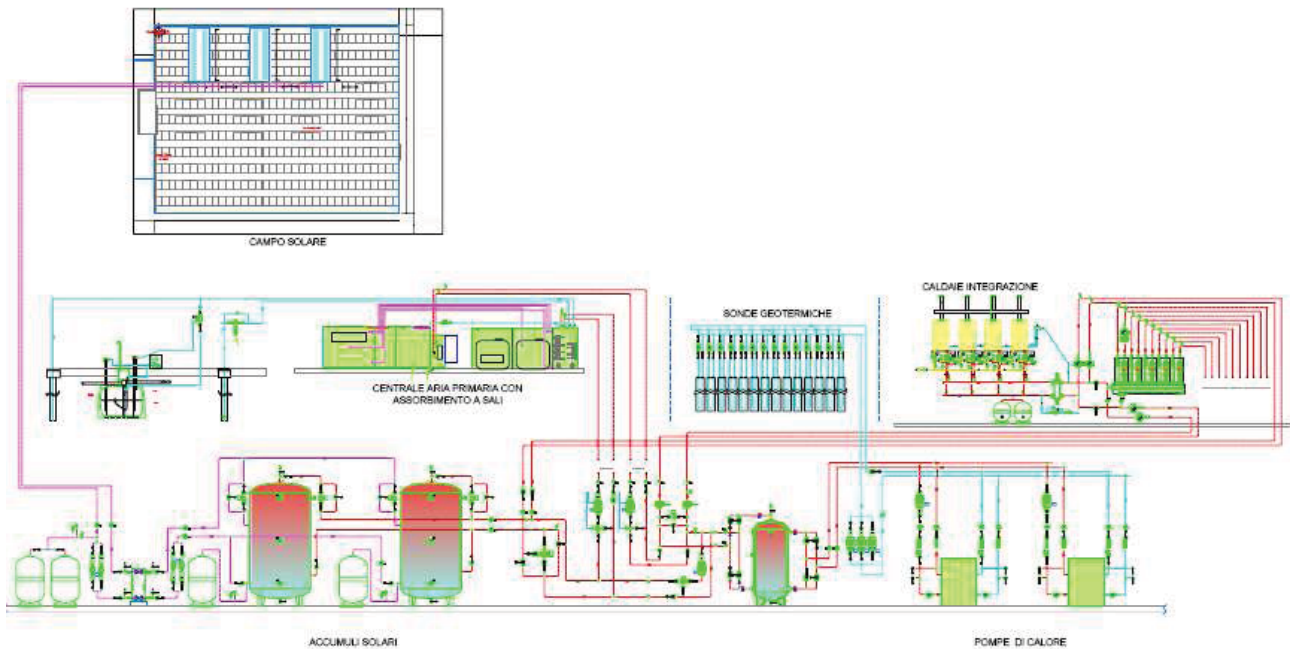

Schema d'impianto: i collettori solari agiscono sugli accumuli in caldo che intervengono nella rigenerazione dei sali igroscopici della macchina DEC. Si ha così produzione di aria raffrescata per la palazzina uffici. La pompa di calore scambia con i pozzi geotermici e produce acqua fredda da destinare alla batteria di post raffreddamento in macchina DEC e per raffreddamento radiante negli uffici.

Turco Group S.r.l.

I - 37051 Bovolone (VR) - Via dell'Artigianato, 58 - Loc. Cavazzocca
T +39 045 923 7300 / +39 045 797 1966 F +39 045 797 1866
info@kloben.it
Cap. Soc. € 100.000,00 iv - n° R.E.A. VR-355351
Reg. Impr. - P IVA - CF: 03669900 239